

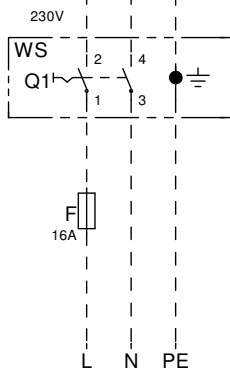



30 03 500, Panel sterowania silnika Tanner MDC 100/200/300, 230V

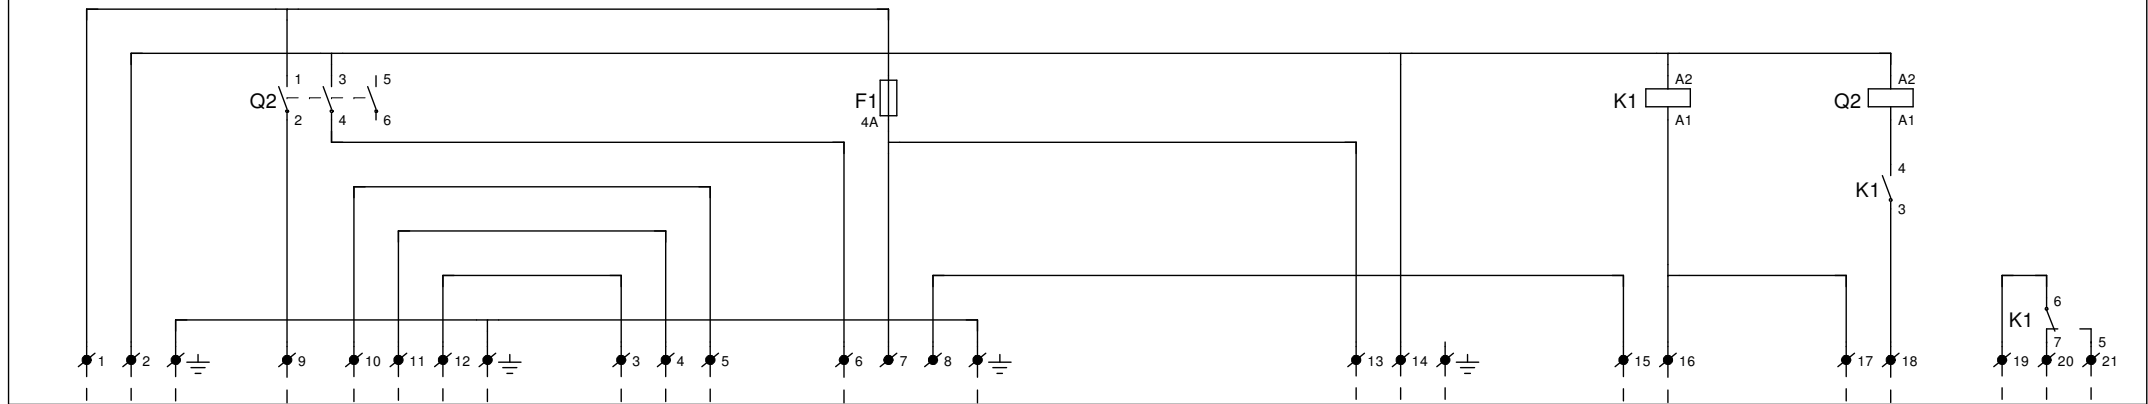

06 31 175
3-stopień regulatora
MDC (opcja)

niskie
średnie
Najwyższe


poprowadź 1 z 3 połączeń,
jeśli nie korzystasz z regulatora
3-stopniowego

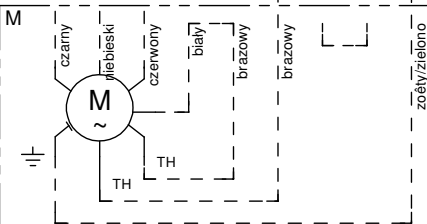

DD 9/7 M942 1F 4P 3V

Tanner MDC
typ 100
P=0.42kW
I=3.1A


czarny = Najwyższe
niebieski = średnie
czerwony = niskie
biały = zero
brązowy = Kontakt termiczny
żółty/zielony = Uziemienie (PE)

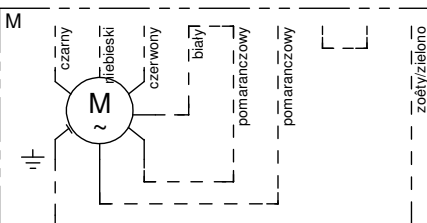

DD10/10 M9P3 1F 4P 3V

Tanner MDC
typ 200
P=0.55kW
I=6.3A

czarny = Najwyższe
niebieski = średnie
czerwony = niskie
biały = zero
pomarańczowy = Kontakt termiczny
żółty/zielony = Uziemienie (PE)

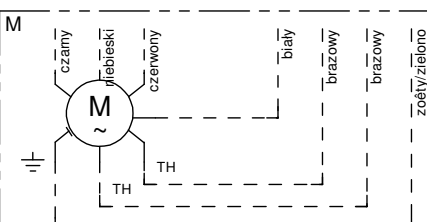

DD 12/12 M9F0 1F 6P 3V

Tanner MDC
typ 300
P=0.74kW
I=6.8A

czarny = Najwyższe
niebieski = średnie
czerwony = niskie
biały = zero
brązowy = Kontakt termiczny
żółty/zielony = Uziemienie (PE)

(Optional)
1~230V + N + PE
Imaks.. 2A

RT
Termostat
pomieszczeniowy
(opcja)

AT
Czujnik temperatury
czynnika grzewczego
(opcja)

COM NC NO
Kontakt
bezpolecniający
24Vmax.

Należy podłączyć w
przypadku
braku termostatu
pomieszczeniowego

Należy podłączyć w
przypadku braku
czynnika grzewczego
czynnika grzewczego

WS - 06 31 162 Wylacznik serwisowy