

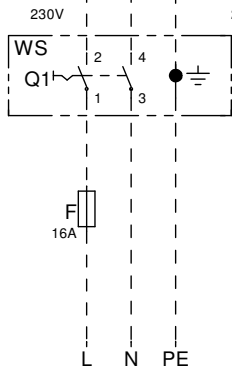



30 03 500, Panel sterowania silnika Tanner MDC 100/200/300, 230V

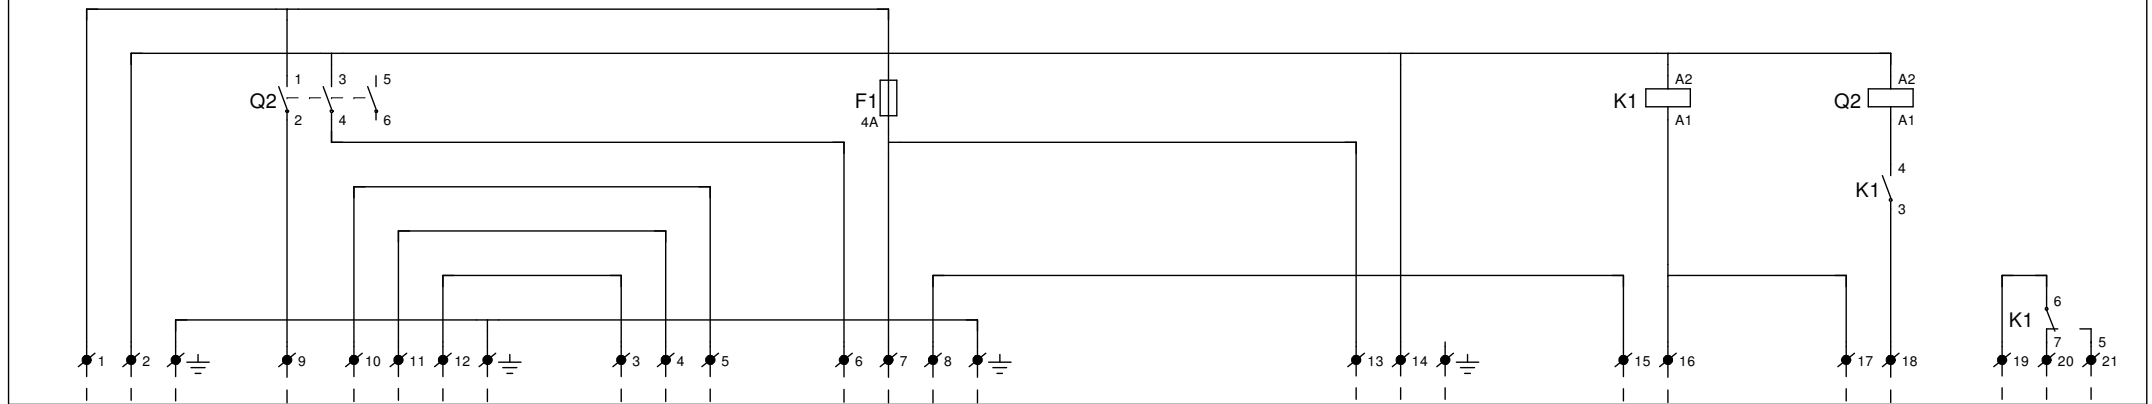








Napiecie
1~230V + N + PE



06 31 175
3-stopień regulatora
MDC (opcja)



poprowadź 1 z 3 połączeń,
jeśli nie korzystasz z regulatora
3-stopniowego

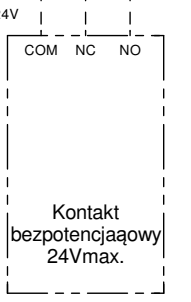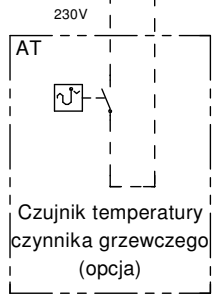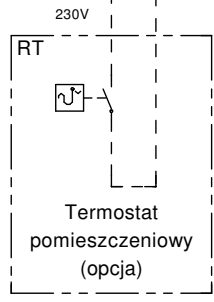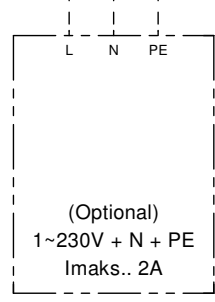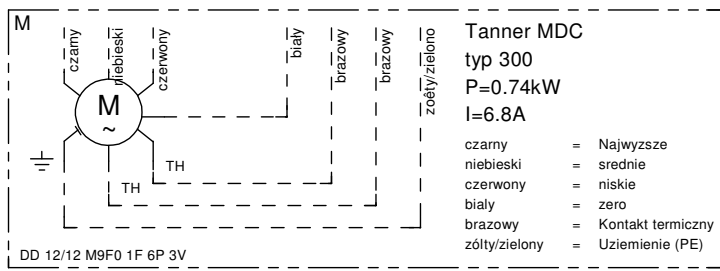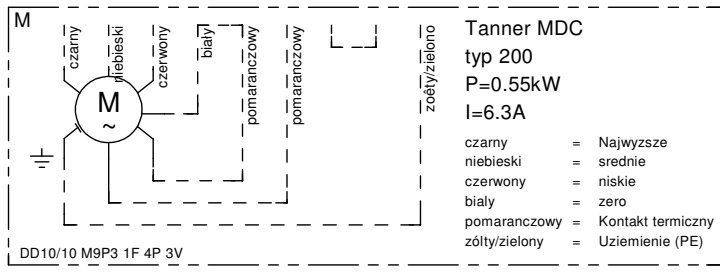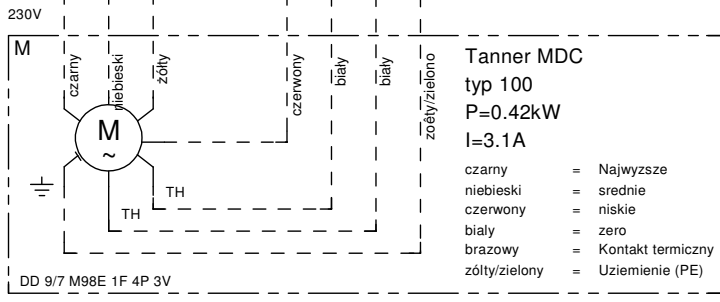

Należy podłączyć w
przypadku
braku termostatu
pomieszczeniowego

Należy podłączyć w
przypadku braku
czujnika temperatury
czynnika grzewczego

WS - 06 31 162 Wylacznik serwisowy



Panel sterowania silnika
Tanner MDC 100/200/300
230V

Główne źródło zasilania/sterowanie napiecie

Get.	J.W.	Date	30.10.2019
Gec.		Norm	

Drawing number
T-MB0100-PL

Tanner	Type	MDC
30.03.500	Version	1.7