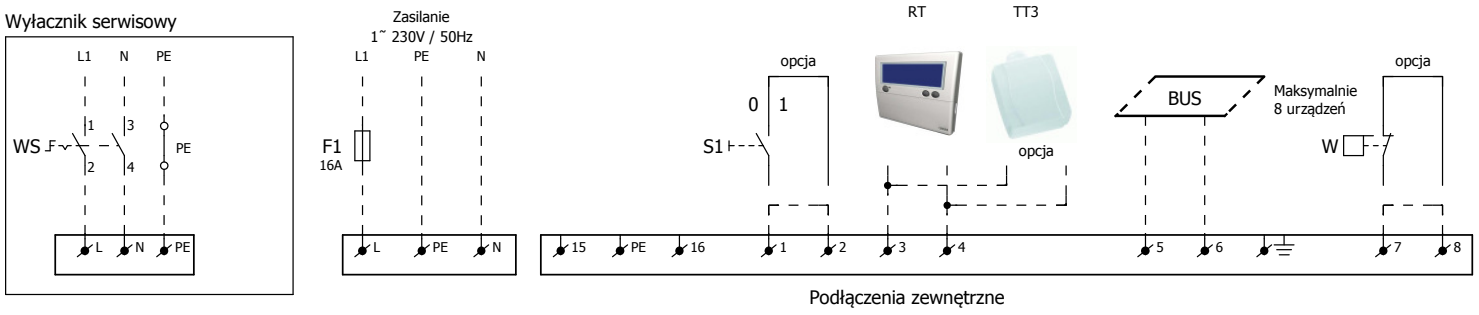

F1,F2,F3	-	Bezpiecznik
GV1,GV2	-	Zawór elektromagnetyczny gazowy
H1	-	Lampa sygnalizująca uszkodzenie
IS	-	Elektroda jonizacyjna
K1	-	Stycznik
PF	-	Presostat zabrudzenia filtra (jeżeli używany)
VLV	-	Wentylator powietrza do spalania
RT	-	Elektroniczny termostat pomieszczeniowy
S1	-	Przycisk on/off (opcja)
S2	-	Kasowanie / Przycisk reset
S3	-	Pływak czujnik kendensacyjny czujnik kendensacyjny
TT1	-	Czujnik pomiaru temperatury przy urządzeniu
TT2	-	Strefowy / maksymalnej czujnik temperatury
TT3	-	Elektroniczny czujnik temperatury pomieszczeniowej (opcja)
VM1	-	Silnik wentylatora 1
VM2	-	Silnik wentylatora 2
W	-	Czujnik kendensacyjny (opcja)
WS	-	Wyłacznik serwisowy

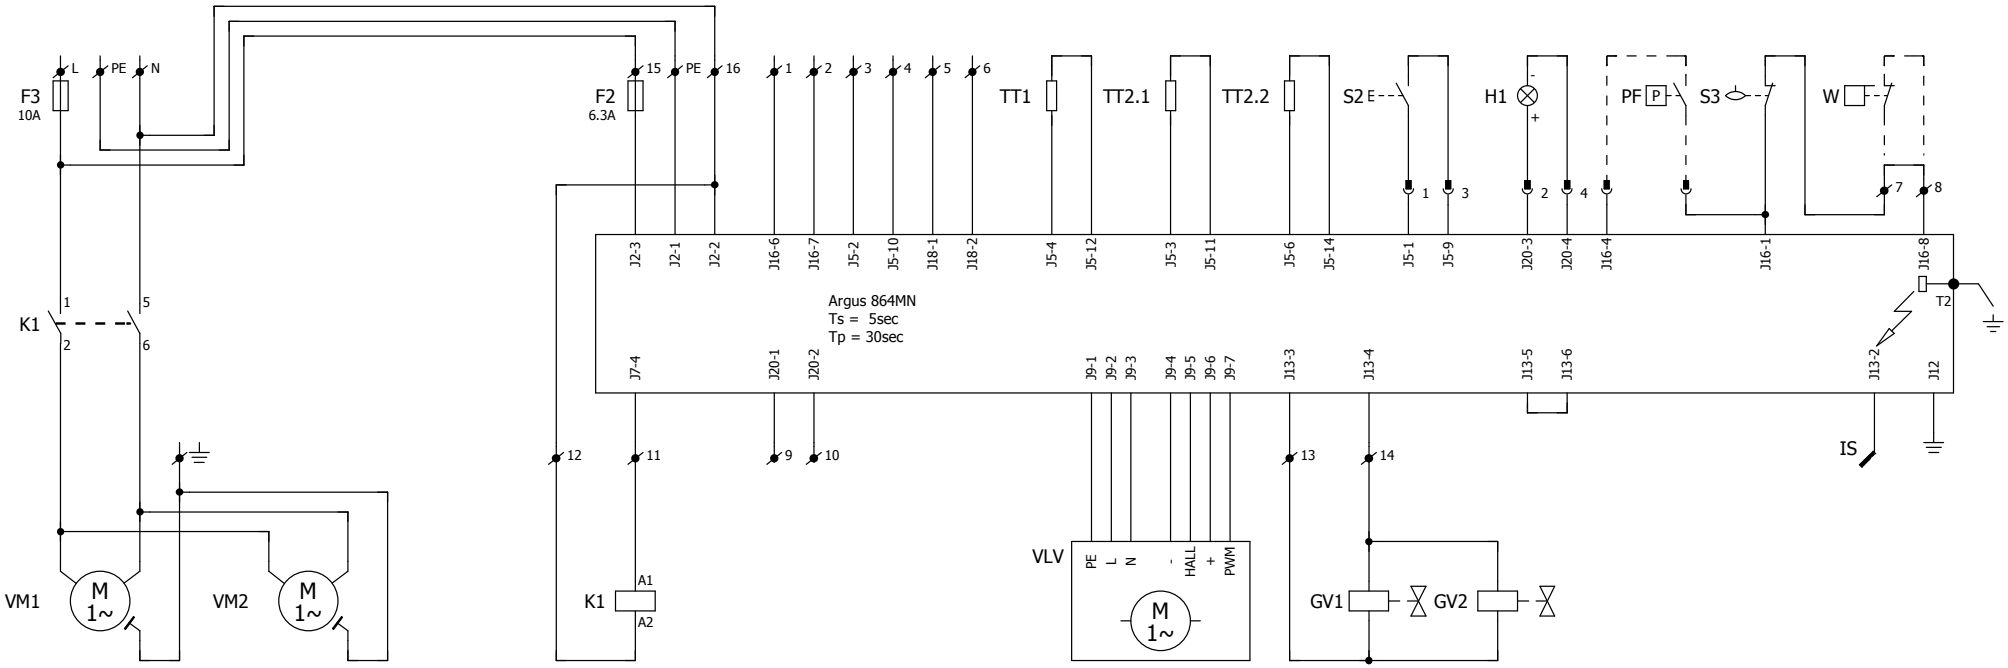

mark climate technology	GS+ 135 // GS+150 // GS+200	Schemat elektryczny			Rysunek numer	WLV-012202-PL	
		Get.	J.W.	Data	20-4-2021	Grupa	WLV	Typ	GS+
		Gec.	TvD	Norm		Art.nie.		Wersja	1.1

1