

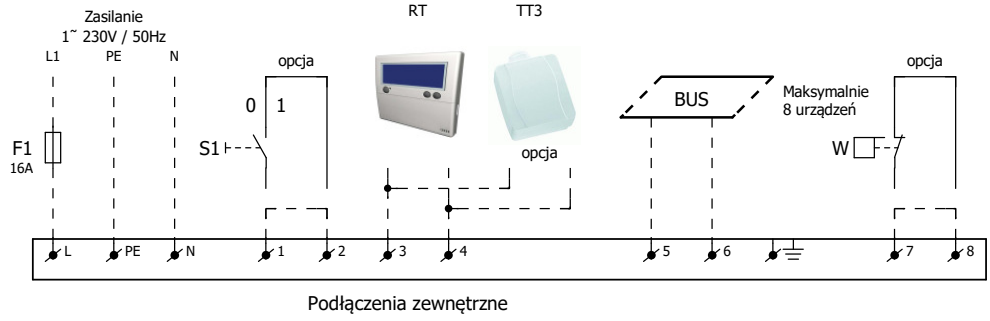


Wyłącznik serwisowy



- F1, F2 - Bezpiecznik
- GV1, GV2 - Zawór elektromagnetyczny gazowy
- H1 - Lampa sygnalizująca uszkodzenie
- IS - Elektroda jonizacyjna
- K1 - Silnik wentylatora 1
- K2 - Przełącznik
- MK - Zawór gazowy objazd
- PF - Presostat zabrudzenia filtra (jeżeli używany)
- VLV - Wentylator powietrza do spalania
- RT - Elektroniczny termostat pomieszczeniowy
- S1 - Przycisk on/off (opcja)
- S2 - Kasowanie / Przycisk reset
- TT1 - Czujnik pomiaru temperatury przy urządzeniu
- TT2 - Strefowy / maksymalnej czujnik temperatury
- TT3 - Elektroniczny czujnik temperatury pomieszczeniowej (opcja)
- W - Czujnik kondensacyjny (opcja)
- WS - Wyłącznik serwisowy

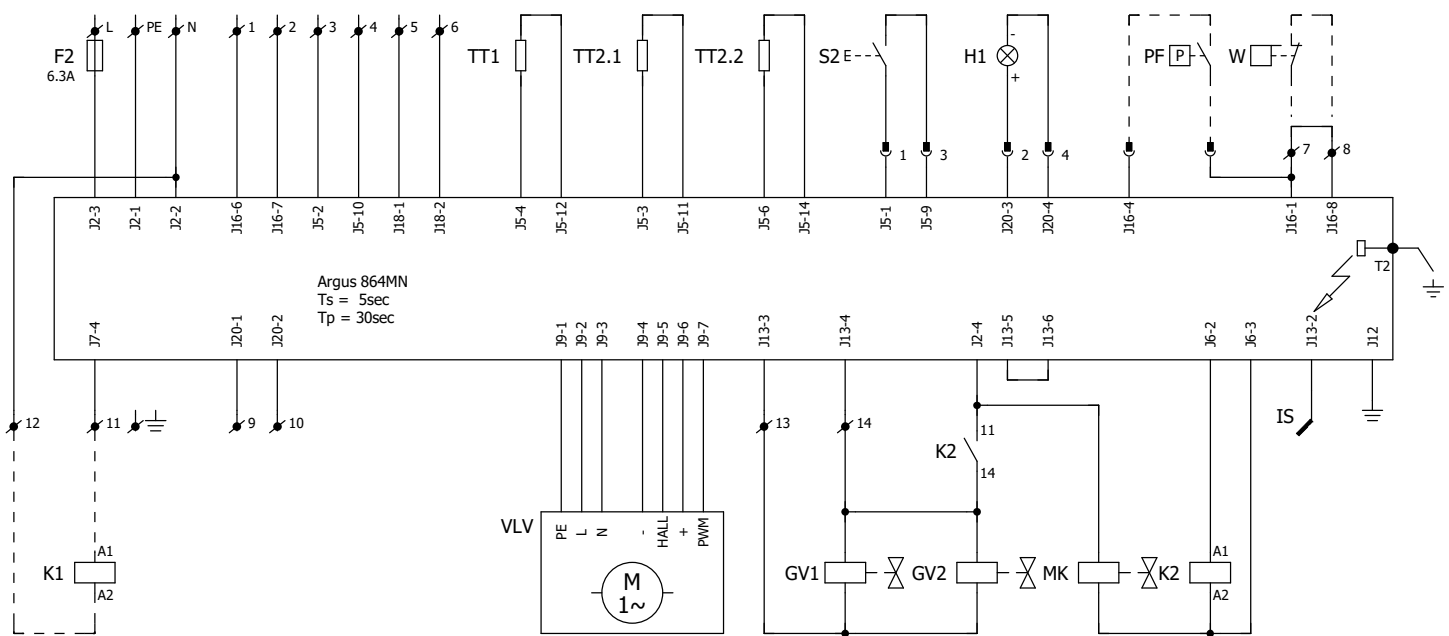

G+ 100 GAZ ZIEMNY
G+ 15-100 // G+ 135 // G+ 150 // G+ 200 PROPAN

Schemat elektryczny			
Get.	J.W.	Data	28-1-2022
Gec.	TvD	Norm	

Rysunek numer	WLW-012240-PL		
Grupa	WLV	Typ	GS+
Art.nie.		Wersja	1.1

